


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

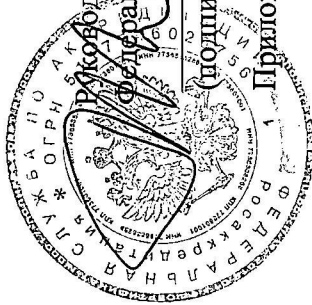

М.П.

Заместитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение к аттестату аккредитации
06 АВГ 2019


ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Филиала ЦЛАТИ по Костромской области Федерального государственного учреждения «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу»

156003, г. Кострома, ул. Коммунаров, д. 22


(адрес места осуществления деятельности)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, правил отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2 ПНД Ф 13.1.61-2007 (ФР.1.31.2008.04876)	3 Промышленные выбросы в атмосферу	4	5	6 Фосфорная кислота Фосфорный ангидрид	7 (0,03-10) мг/м ³



1	2	3	4	5	6	7
2	М-3 ФР.1.31.2011.11281	Промышленные выбросы в атмосферу	-	-	Аэрозоль серной кислоты	(0,1 – 100) мг/м ³
3	РД 52.04.792-2014	Атмосферный воздух	-	-	Оксид азота	(0,028-2,8) мг/м ³
4	РД 52.04.822-2015		-	-	Диоксид азота	(0,021-4,3) мг/м ³
5	ПНД Ф 12.15.1-08	Вода сточная	-	-	Серы диоксид	(0,0025-1,0) мг/м ³
6	ПНД Ф 12.16.1-10, п. 3		-	-	Отбор проб	
7	ПНД Ф 14.1.2:4.36-95	Вода сточная	-	-	Температура	(0,1-50,0) °С
			-	-	Бор	(0,05-5) мг/дм ³

Руководитель филиала ЦЛАТИ по Костромской области




Д.А. Засеев



№ 2-х

наряда

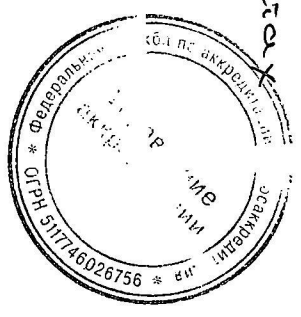

Руководитель экспертной группы

А.П. Шibaев

Технический эксперт

С.Д. Зацеплина